

REGULATIV

Regulativ

for

Skibbæksrenden/Støvlebæksrenden

Kommunevandløb nr. 8

Slagelse Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT.....	5
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE.....	7
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	12
4.1 Broer og overkørsler.....	12
4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb.....	13
4.3 Stemmeværker, styrt, flodemål m.m.....	14
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	15
5.1 Administration.....	15
5.2 Bygværker.....	15
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS.....	16
7. BREDEJERFORHOLD.....	17
7.1 Banketter.....	17
7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb.....	17
7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift.....	18
7.4 Ændringer i vandløbets tilstand.....	18
7.5 Forurening af vandløbet.....	18
7.6 Kreaturvanding og vandindvinding.....	18
7.7 Drænudløb.....	19
7.8 Beskadigelse og påbud.....	19
7.9 Straf.....	19
8. VEDLIGEHOJDELSE.....	20
8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse.....	20
8.2 Målsætningen for vandløbet.....	20
8.3 Hensigten med vedligeholdelsen.....	20
8.4 Oprensning.....	20
8.5 Grødeskæring.....	22
8.6 Vegetation på anlæg og banket.....	23
8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger.....	23
8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle..	24
8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer.....	24
8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse.....	24
9. TILSYN.....	25
10. REVISION.....	26
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	27

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1: Redegørelse

BILAG 2: Vandløbskort

BILAG 3: Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ

BILAG 4: Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ

BILAG 5: Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Skibbæksrenden/Støvlebæksrenden er optaget som offentligt vandløb i Slagelse Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- Afvandingskommissionskendelse af 13. oktober 1948.
- tidligere regulativ af 22. november 1950 (Støvlebæk) og 29. oktober 1969 (Skibbæksrenden)
- opmåling af 1993 og 1999

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT


Nærværende regulativ omfatter Skibbæksrenden/Støvlebæksrenden i Slagelse Kommune fra 0-punkt i skellet mellem matr.nr 11k af Øster Stillinge og 1 af Krænkeup ca. 200 m nord for Stillingvej og ca. 300 m nordøst for Vestergård til endepunkt ved udløb i Store Bælt ved St. Kongsmark.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet kan ses i hele sit forløb på oversigtskortet, som er et udsnit af 4 cm - kort nr. 1413 III SØ.

Regulativet omfatter i alt 6350 m, hvoraf 3099 m er rørlagt.

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet (Universal Transverse Mercator Projection er et system til koordinatangivelse, som anvendes på moderne kort, bl.a. 4 cm kort fra Geodætisk Institut).

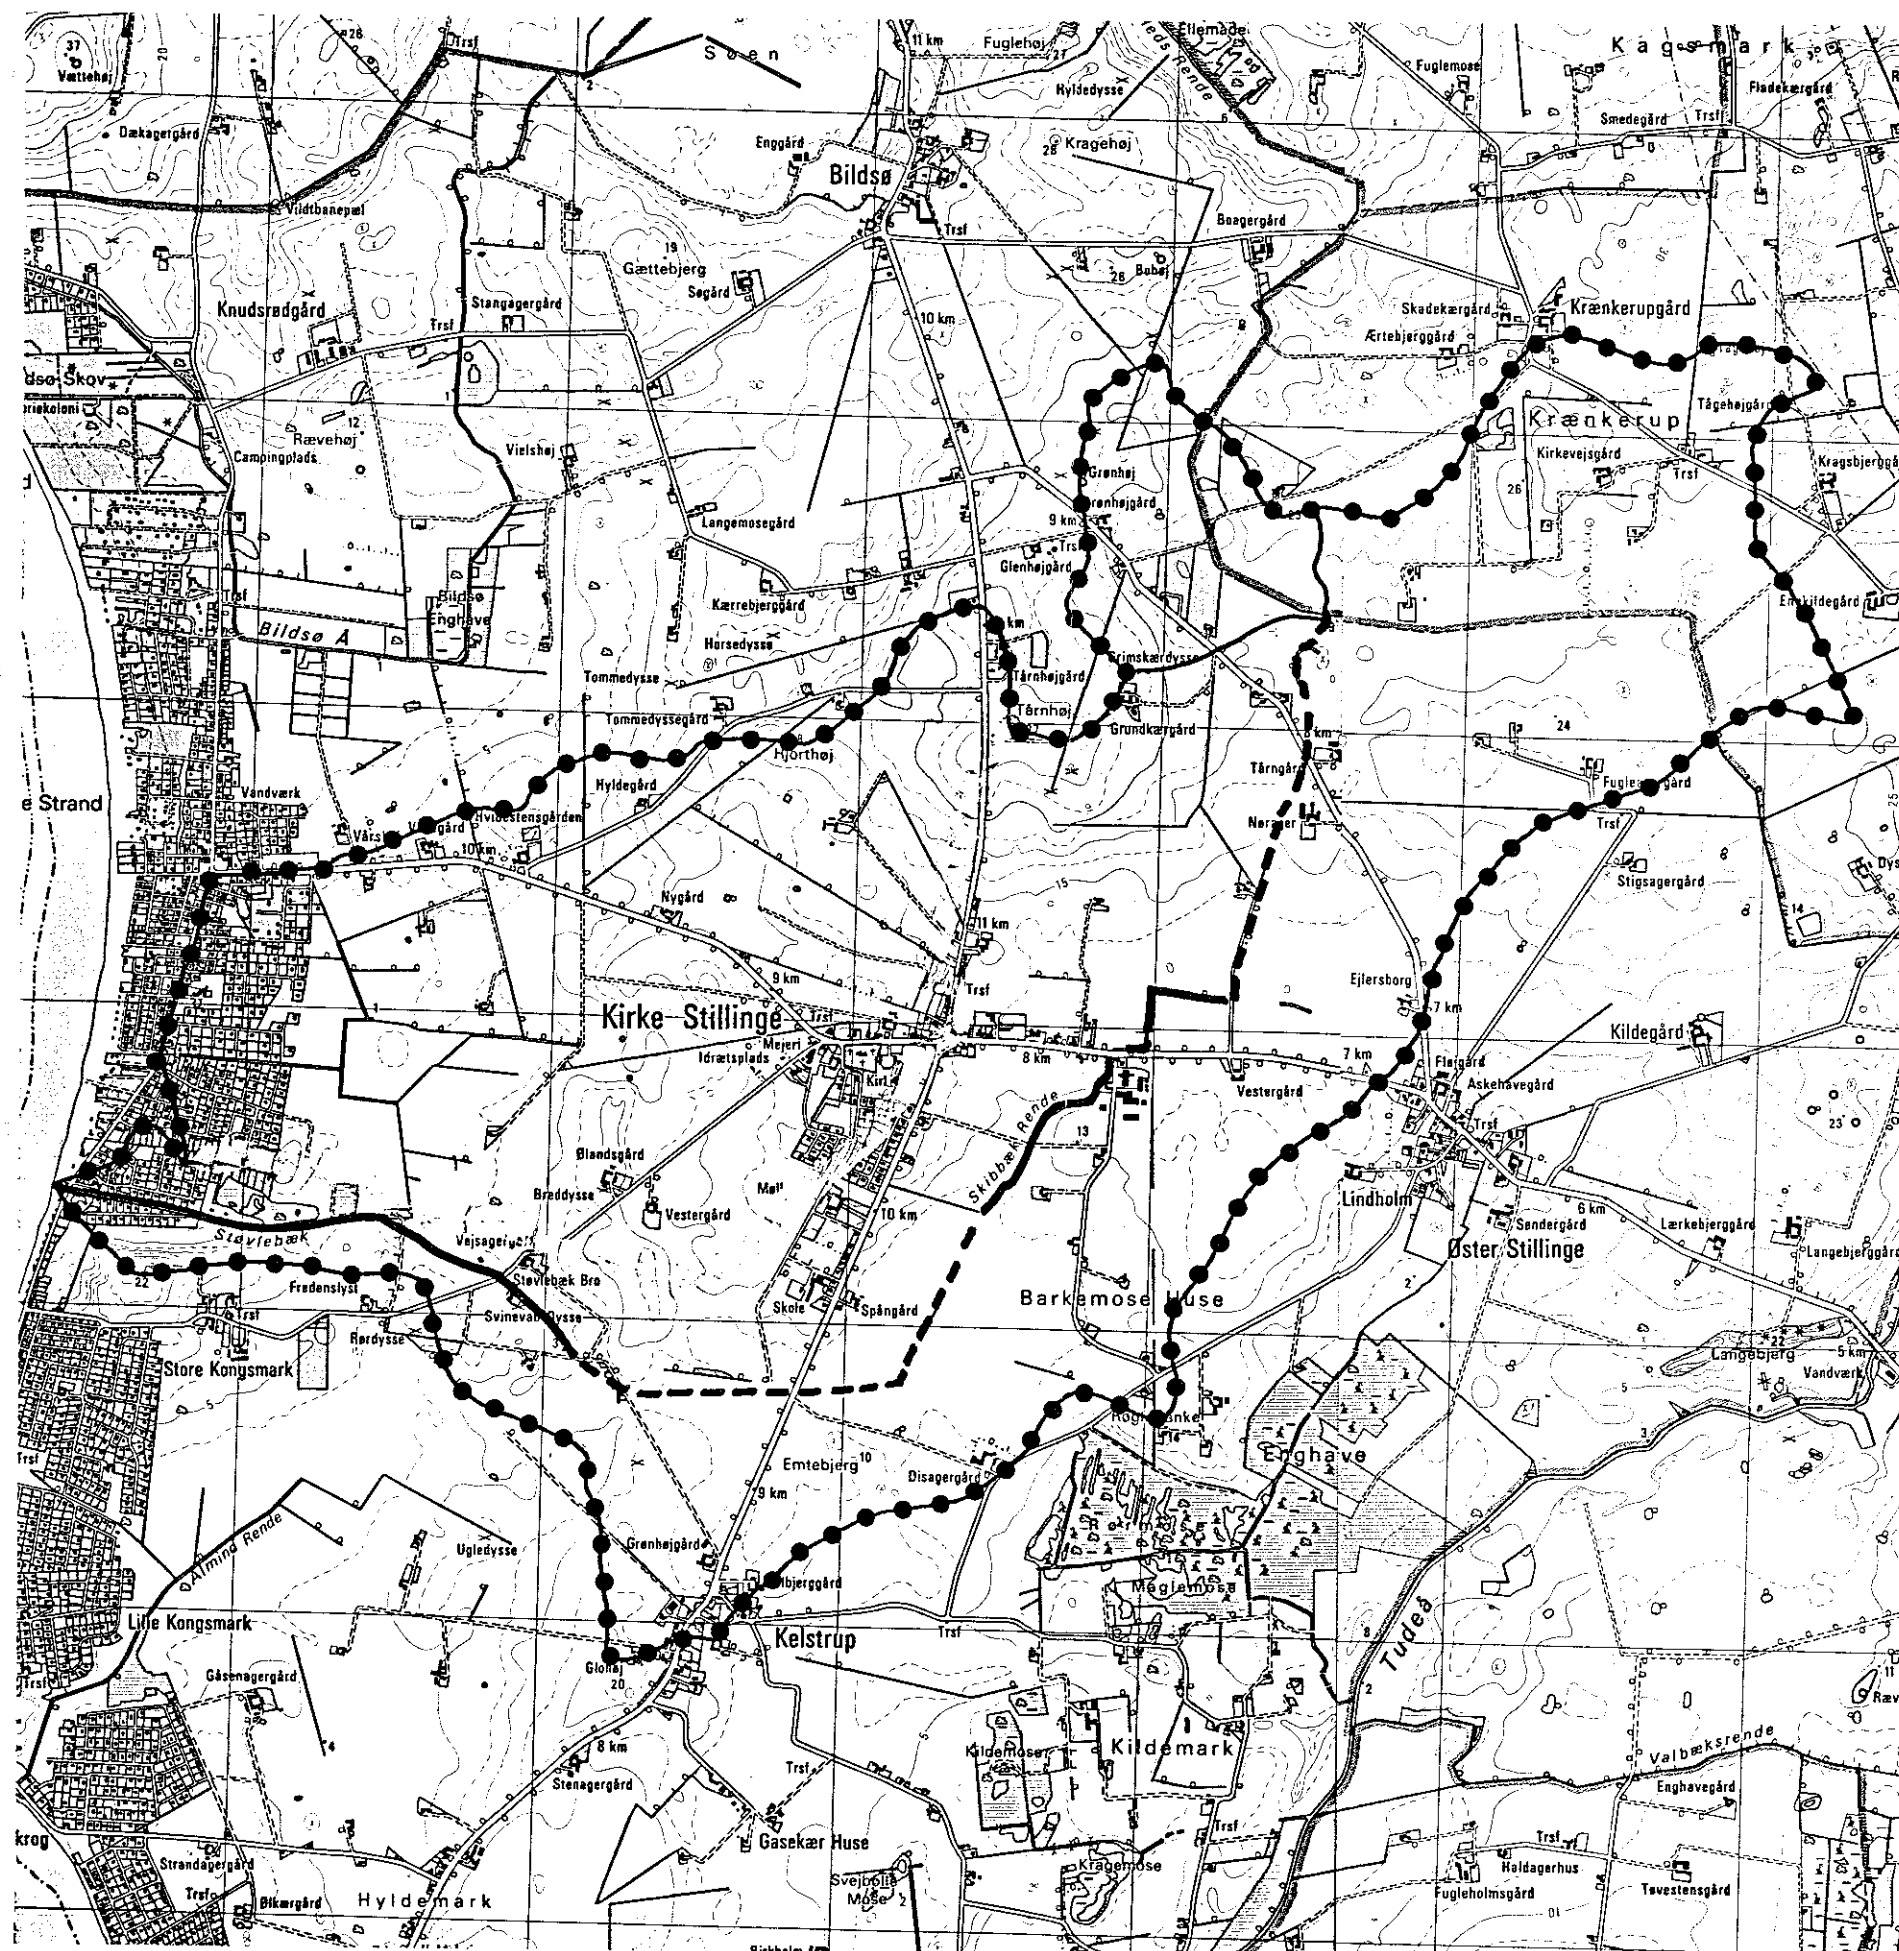

Skibbæksrenden

st. 0 0.55 km2 UTM 643550, 61473
st. 6343 11.38 km2 UTM 639380, 61

SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørte vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

HEDESELSKABET

Miljø- og energiteknik
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11

Slagelse regulativ

Emne
Oversigtskort med oplandsgrænser


Dato	Godkendt	Sagbehandl.	Tegnet	Rettet
25.10.1994		JS	HTC	

Til tjenesteforretning

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder og anlæg.

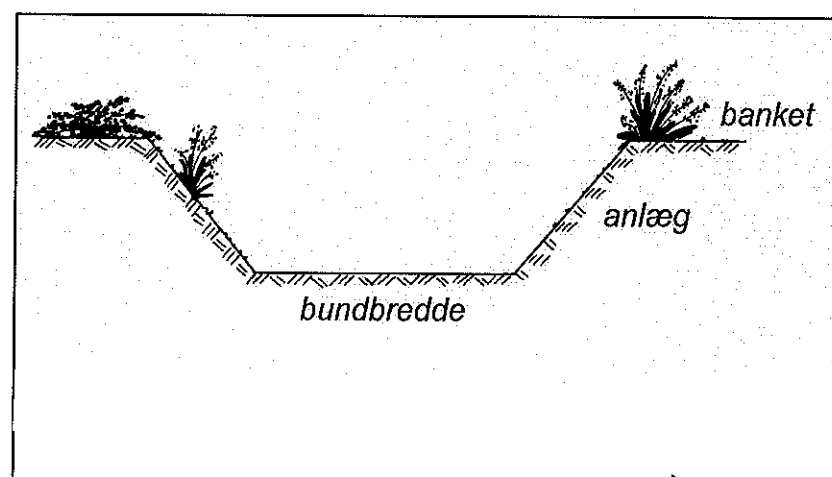

Den teoretiske skikkelse er beskrevet med profil med bredde og anlæg. Det faktiske vandløb kan have en anden skikkelse, når blot vandføringsevnen er uforandret i forhold til regulativet.

Vandløbets vandføringsevnegivende teoretiske skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station	Vand-løbets Bund-kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	1574	x	x		1 m brønd
		Ø 60	1,3		
298	1535	x	x		1 m brønd
		Ø 60	0,7		
518	1520	x	x		1 m brønd
		Ø 60	1,7		
530	1518	x	x		1 m brønd
		Ø 60	0,7		
684	1507	x	x		1 m brønd under terræn
		Ø 45	5,8		
732	1479	x	x		1 m brønd under terræn
		Ø 45	20,9		
834	1266	x	x	x	Rørdløb
		60	11,7	1,0	
986	1088	x	x	x	
		Ø 50/Ø 45	14,3		Røroverkørsel
1016	1045	x	x	x	
		60	2,9	1,0	
1207	990	x	x	x	Rørindløb
		Ø 50	2,9		
1378	940	x	x	x	Rørdløb
		60	1,0	1,0	
1744	905	x	x	x	Rørindløb
		Ø 60	2,9		
1836	878	x	x		1 m brønd
		Ø 60	1,4		
1938	864/87	x	x		1 m brønd
		Ø 60/Ø 80	0,0		

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Station	Vand-løbets Bund-kote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
1956	870	x	x	x	Rørudløb
			2,0		
2060	849	60	x	1,0	
			5,3		
2404	665	x	x	x	
		Ø 60	11,4		Røroverkørsel
2411	657	x	x	x	
		60	5,5	1,0	
2671	514	x	x	x	Rørindløb
		Ø 80/Ø 90	26,4		
2682	485	x	x		1 m brønd
		Ø 90	1,5		
3543	356/35	x	x		1 m brønd
		Ø 90	0,0		
3635	357	x	x		1 m brønd
		Ø 90	1,8		
3652	354	x	x		1 m brønd
		Ø 90	1,8		
3726					Brønd under terræn
		x	x		
3836	321/31	x	x		1 m brønd
		Ø 90	1,3		
4211					Brønd under terræn
4436	238	x	x	x	Rørudløb
		60	4,8	1,0	
4783	72	x	x	x	
		150	6,7		Bro, Støvlebækvej
4789	68	x	x	x	
4789	72	x	x	x	
		60	1,9	1,0	

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
4891	37	60	x	1,0	
			1,3		
5143	5	x	x	x	
5143	-38	x	x	x	
		Ø 100	0,0		Røroverkørsel
5151	-38	x	x	x	
5151	-5	x	x	x	
				1,0	
5635	-15	120	0,2	x	
				1,5	
6125	-24	x	x	x	
6125	-33	x	x	x	
		Ø 100	-		Røroverkørsel
6137	-44	x	x	x	
6137	-25	x	x	x	
		120	-	1,5	
6286	-28	x	x	x	Rørindløb
		Ø 100	0,0		Kongsmarkvej
6336	-28	x	x	x	Rørudløb/indløb sluse
		100	0,0	0,0	
6338	-28	x	x	x	Udløb sluse/indløb bygværk
		slug 100 x 110		0,0	
6347	-28	x	0,0	x	
		100		0,0	
6350	-28	x	x	x	Udløb bygværk, Storebælt

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Til de anførte dimensioner er knyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbet. Følgende beregningsværdier er fastlagt:

- Vandløbets Manningtal (vinter): $20 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$

- Afstrømningsværdier:

Vintermedianmaksimum:	$36 \text{ l/s}\cdot\text{km}^2$
Vintermiddel:	$10 \text{ l/s}\cdot\text{km}^2$

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner. Vandføringsevnen skal være overholdt ved begge ovenstående afstrømningsværdier.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i regulativets afsnit 8.

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

Registreret under opmålingen

4.1 Broer og overkørsler

Station m	Opmålt bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Fri- højde cm	Ejerforhold	Bemærkninger
986-1016	1088/1045	Ø 50/40		Slagelse Kommune	Røroverkørsel
2404-2411	665/657	Ø 60		Privat	Røroverkørsel
4783-4789	71/68	150	130	Slagelse Kommune	Støvlebækbro
5143-5151	-42/-38	Ø 100		Privat	Røroverkørsel
6125-6137	-33/-44	Ø 100		Slagelse Kommune	Røroverkørsel
6286-6336	-37/-59	Ø 100		Slagelse Kommune	Røroverkørsel, Kongsmarkvej

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb
(synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	45	1571	Rørtilløb fra venstre, i brønd
0	40	1574	Rørtilløb fra højre, i brønd
0	15	1615	Rørtilløb fra højre, i brønd
298	10	1634	Rørtilløb fra højre, i brønd
1626	20	923	Rørtilløb fra højre
1836	25	979	Rørtilløb fra venstre
1938	15	678	Rørtilløb fra højre, i brønd
1996	20	874	Rørtilløb fra venstre
2126	30	845	Rørtilløb fra venstre
2274	20	801	Rørtilløb fra højre
2288	18	740	Rørtilløb fra højre
2402	35	677	Rørtilløb fra højre
2682	35	507	Rørtilløb fra højre, i brønd
2682	8	525	Rørtilløb fra højre, i brønd
3543	20	380	Rørtilløb fra venstre, i brønd
3836	15	391	Rørtilløb fra venstre, i brønd
3836	20	397	Rørtilløb fra venstre, i brønd
4437	10	409	Rørtilløb fra højre
4866	10	72	Rørtilløb fra højre
4891	10	37	Rørtilløb fra venstre
5125	12	23	Rørtilløb fra venstre
5125	8	40	Rørtilløb fra venstre
5153	70	-48	Rørtilløb fra højre (pumpe)
5457	40	-02	Rørtilløb fra højre (sluse)

4.3 Stemmeværker, styrt, flodemål m.m.

Station m	Beskrivelse	Dimen- sioner	Flode- mål	Ejer- forhold	Bemærkninger
4789-5691	Dige, højre side	Digekrone 2.00 m DNN Kronebredde 1.50 m Skråningsanlæg 2.0 mod vandløb Skråningsanlæg 1.5 mod beskyttet areal Banket mellem vandløbskant og digefod 1.5 m Diget beklædes med græstørv			
5457	Sluse (tilløb)	Ø 40		Privat	Højvandssluse
6336-6350	Sluse/bygværk	100 x 110		Slagelse Kommune	Højvandssluse

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Slagelse kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skrånings- sikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til Ferskvandsfiskerilovens § 20 være anbragt ålepas i perioden 15. april til 30. september.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone hører der til vandløbet 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynning.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænuvløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende røruvløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes reableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbet

Støvlebak/Skibbakrende er i henhold til Vestsjællands amts vandområdeplan 1997 - 2008 målsat som B₀, vandløb uden fisk.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Station 834-1207, 1378-1744, 1956-2671, 4436-6286:

Kontrol af vandføringsevne:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 31. oktober vandløbets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer på 10 cm eller mere gennemføres der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller ligende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, oprenses disse ligeledes.

Vurderer vandløbsmyndigheden, at andre forhold - herunder de miljømæssige - skal tilgodeses, kan ovenstående oprensning - i forhold til den beskrevne sikkelse - fraviges, når vandspejlsberegninger for opmålingen af vandløbet viser, at vandspejlsstigningen vil være under 10 cm (for begge afstrømningssituationer).

Vandspejlsberegningerne udføres for begge de i afsnit 3 angivne afstrømningsværdier med det angivne manningtal. Der iværksættes oprensning, hvis beregningerne for opmålingen viser en vandspejlsstigning på 10 cm eller mere ved én eller ved begge afstrømningsværdier i forhold til vandløbets teoretiske skikkelse ved samme afstrømning.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige slyngede strømrende og omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensning i slynget strømrende udføres i den angivne teoretiske bundbredde, og der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - dog med en tolerance på 10 cm.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perioderne juni - juli og august - 15. oktober. Ved grødevækst i strømrinden iværksættes grødeskæring.


Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbet (f.eks. før første grødeskæringstermin).

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrinde, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strømrinden efterlades.

Ved den 1. grødeskæring kan der foretages skæring af tagrør, pindsvineknop og dumhammer, også udenfor den beskrevne strømrinde, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt med hensyn til praktiske vedligeholdelsesarbejder.

Ved den 2. grødeskæring skæres der - udover den beskrevne strømrinde - tagrør i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrinden. Der må efterlades en stub på 20 cm.

Principskitse af strømrindens forløb

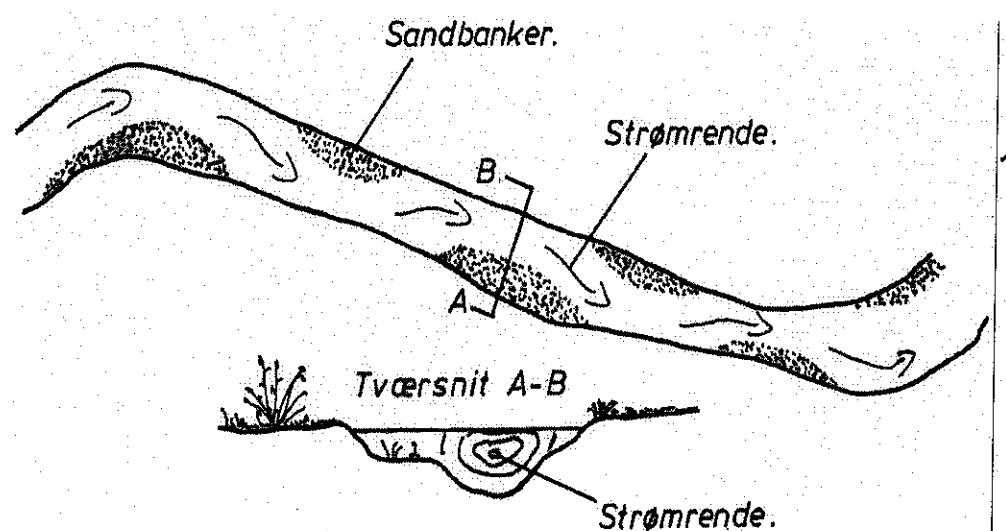

Grøden skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder og skal så vidt muligt skæres i bund.

Station m	Strømrendebredde 1. grødeskæring	Strømrendebredde 2. grødeskæring
834-1207	40 ± 10	50 ± 10
1378-1744	40 ± 10	50 ± 10
1956-2671	40 ± 10	50 ± 10
4436-5143	40 ± 10	50 ± 10
5151-6286	60 ± 10	110 ± 10

Arbejdet bør udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber. Kan arbejdet ikke udføres manuelt af sikkerhedsmæssige årsager, kan det udføres med maskine. Desuden kan eksemplevis beskæringen af større bevoksninger med f.eks. tagrør i praksis bedst udføres maskinelt.

8.6 Vegetation på anlæg og banket

Vegetationen på vandløbets anlæg og banketter skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold:

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebe- grænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

I perioden juni - oktober afskæres Rød Hestehov og Brændenælde på hele anlægget (max. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammen- hængende bevoksninger. Bjørneklo afskæres altid på anlæg og banket.

I vandløb med strømrendebredder (i 2. grødeslåning) på under 1 m skal stivstænglet vegetation på anlægget afskæres i en bredde på minimum 100 cm målt fra bund (max. 20 cm stub).

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at fore- bygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. marts 2011.


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 16.12.2000.

Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Slagelse Byråd, den 19. februar 2001.

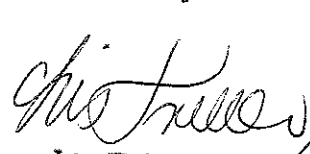
Lis Tribler
Borgmester


THORVALD JØRGENSEN
TEKNISK CHEF

Regulativet træder i kraft fra datoen for den endelige vedtagelse.